


ANGOLARI	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°10'	± 0°5'
	± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°10'	± 0°5'
	± 1°30'	± 1°	± 0°30'	± 0°15'	± 0°10'
	± 3°	± 2°	± 1°	± 0°30'	± 0°20'

SMUSSI RACCORDI	0.5-3	>3-6	>6
	± 0.2	± 0.5	± 1
	± 0.2	± 0.5	± 1
	± 0.4	± 1	± 2
	± 0.4	± 1	± 2

DENOMINAZIONE	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
FINE	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	-
MEDIA	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2
GROSSOLANA	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4
MOLTO GROSSOLANA	-	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2.5	± 4	± 6	± 8

CLASSE DI TOLLERANZA UNI EN 22768/1

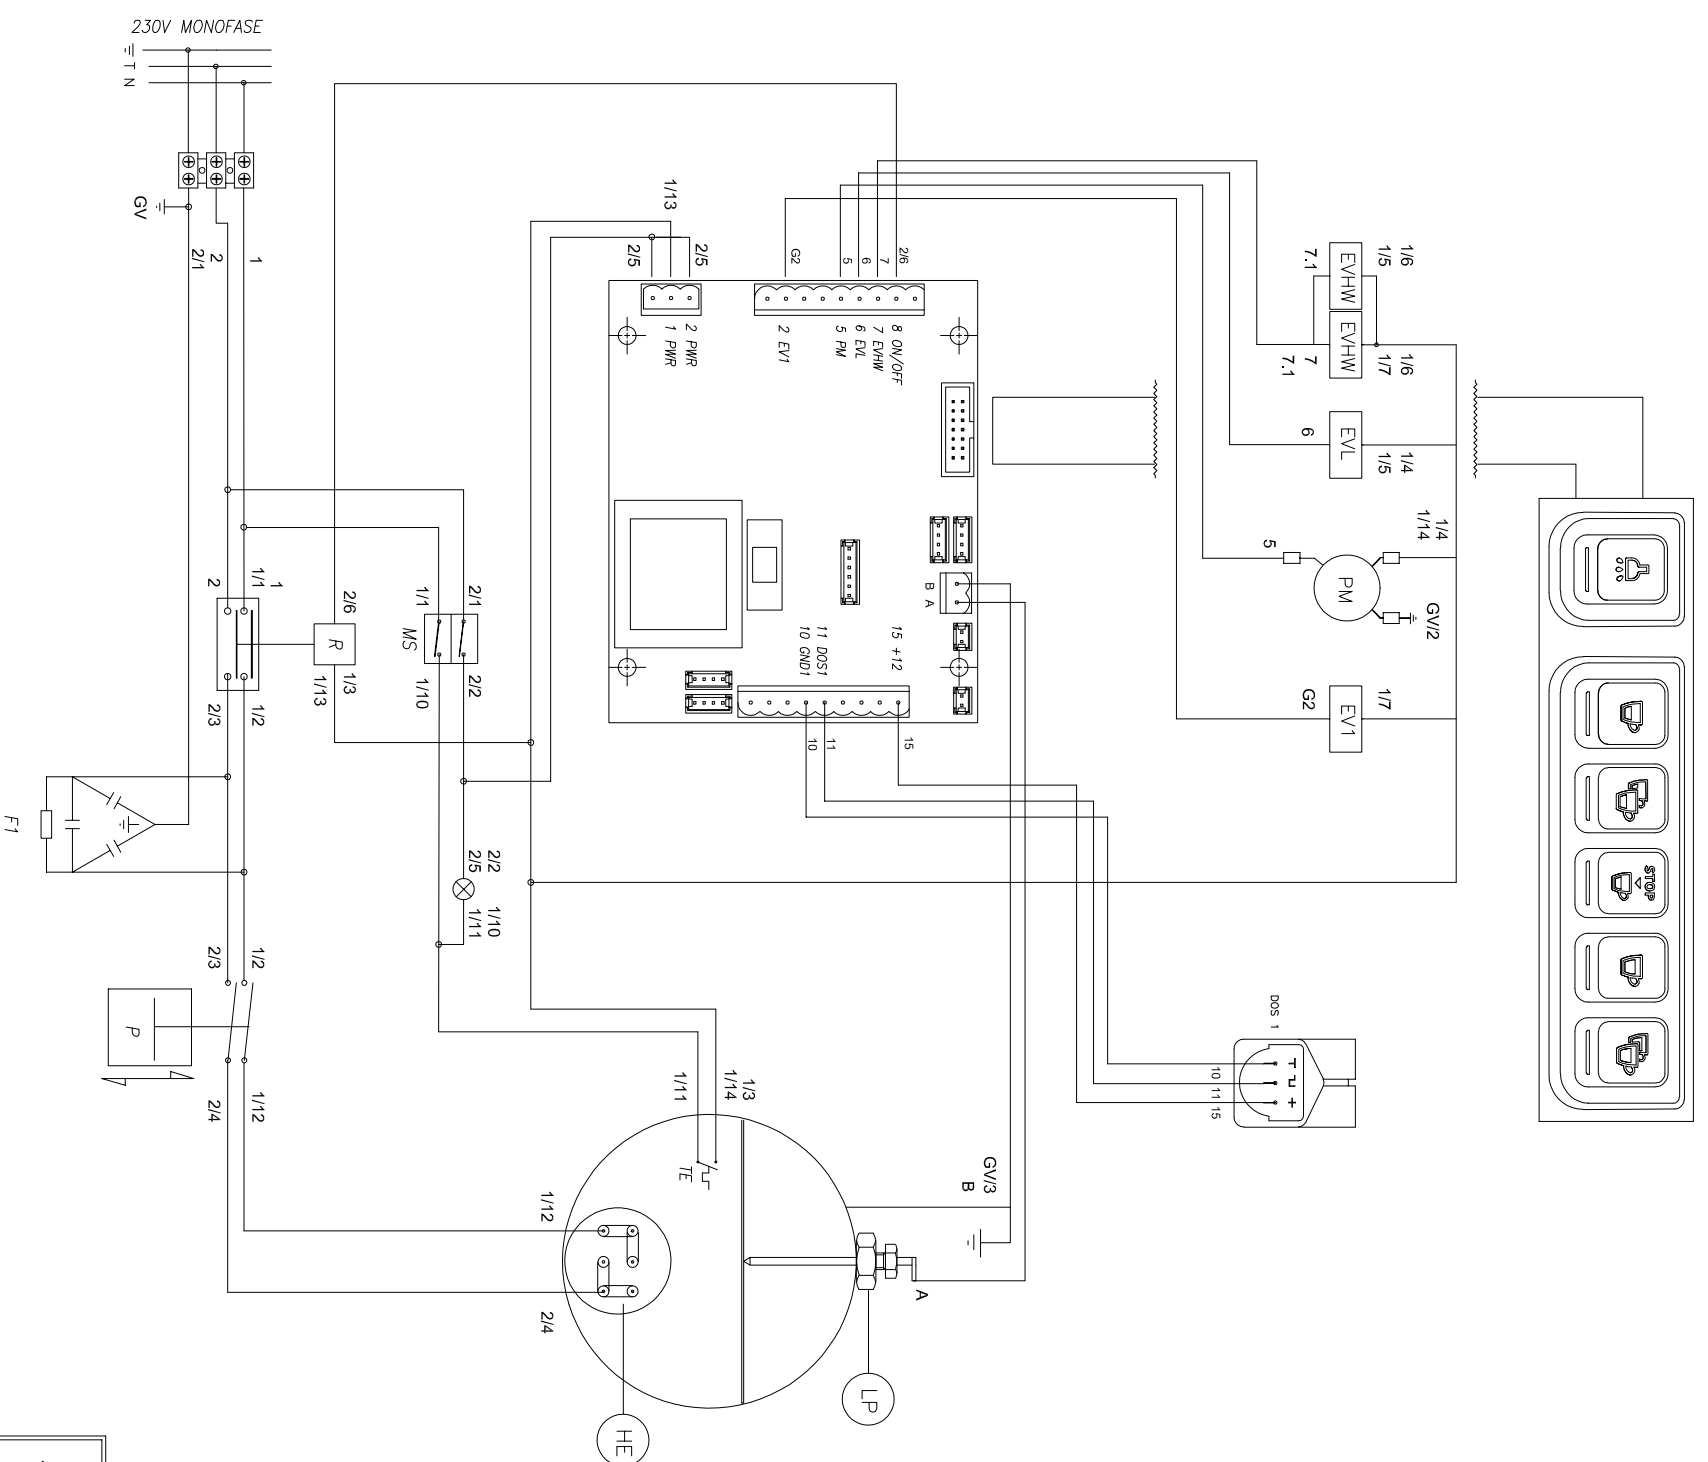

- Legenda**
- | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| MS Interruttore Switch | R Relè | P Pressostato | PM Motore pompa | HE Resistenza boiler | LP Sonda livello | EV1 Elettrovalvola gruppo 1 |
| Schalter | Relay | Pressostat | Pump motor | Boiler Heating elem. | Level probe | Electrovalve group 1 |
| Interrupteur | Relais | Pressostat | Motor pompe | Boiler heizung | Wasser. sonde | Ventili gruppe 1 |
| Interruptor | Relè | Pressostat | Moteur pompe | Resistance Chaudiere | Sonde niveau | Electrovalve groupe 1 |
| | | | Motor bomba | Resistencia boiler | Sonda nivel | Electrovalvula grupo 1 |
| TE Termostato | TP Sonda temperatura | EVHW Elettrov. miscelatore | RC Controllo relè | EV1 Elettrov. livello | | |
| thermostat | Temperature probe | Mixer electrovalve | Relay control | Water level elec. | | |
| Thermostat | Temperatur fhuler | Mischer-ventil | Steuerrelais | Niveaugegler ventili | | |
| thermostat | Sonde temperature | Electrovalve melangeur | Commande du relais | Electrovalve niveau | | |
| Termostato | Sonda temperatura | Electrovalvula mezclado | Control de relè | Electrovalvula nivel | | |

SIMONELLI | GROUP

62031 BELFORTE DEL CHIANTI MC
Via E. Beffi, 1
TEL. 0733/9501 FAX 906279
e-mail - info@nuovasimonelli.it

MATERIALE	NOTA MATERIALE
TRATTAMENTO	
TOLLERANZA	APPROVATO
FORI TOLL. +	
PESO	
ALBERI TOLL. -	
FOGLIO	SCALA
A3	
N° FOGLI	DATA
1 di 1	29/10/2019
DISEGNO N°	DISEGNATORE
SC-EL-AP3 1VOL	fogliasimone

A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con divieto di riproduzione totale o parziale.